


Rozdzielnia TK

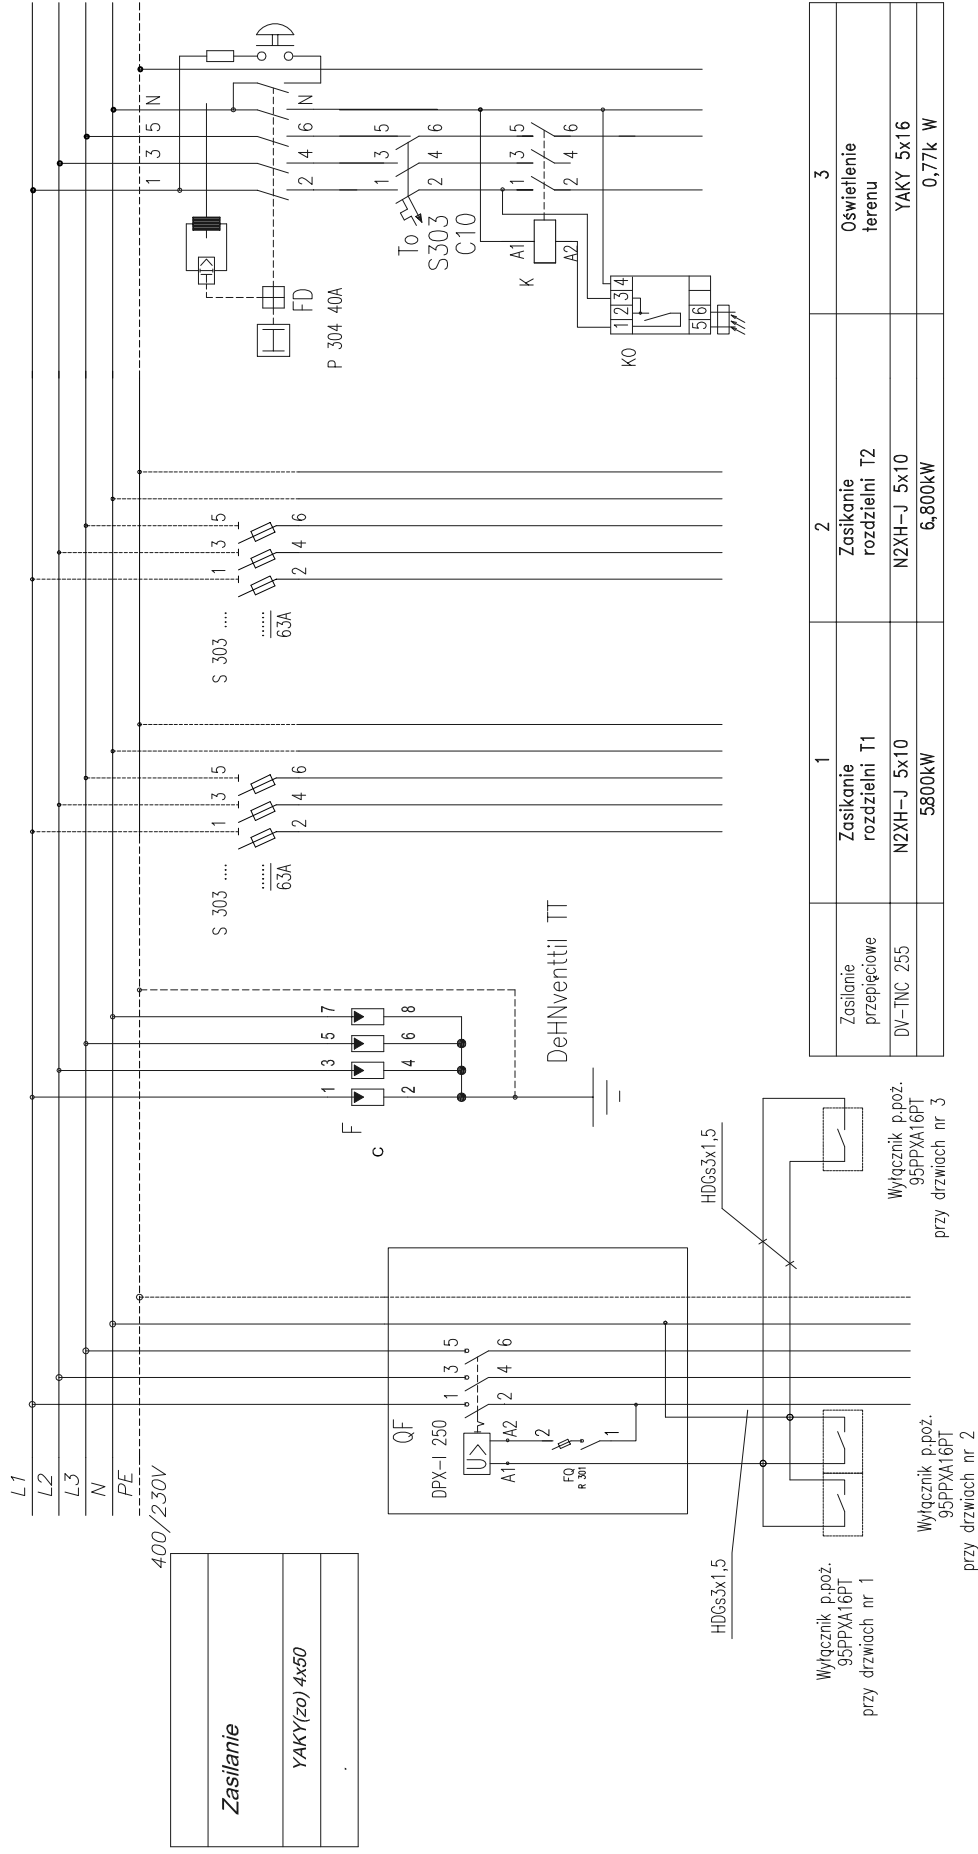

Obudowa termoutwardzalna
typu STN 800x580-INCObEX
(800mm x 580mm) x 2 szt

<i>Zasilanie z sieci 400/230V</i>
<i>Zasilanie podstawowe</i>
<i>Układ sieci TT</i>

Rozdzielnia typu Hensel

Układ sieci TT

Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa budynku szpitalnego w ramach zadania adaptacji Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy MCLChPiG				
Adres obiektu budowlanego	ul.Rejmonta 83/91 05-05-400 OTWOCK, działka nr.ewid gr, 1/11 obr.73				
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Schemat rozdzielni TK			Skala %	Nr.rys. 19.3.10
Projektant	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnien budowlanych	Data
	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III- / 83861/18/76	19.06.2019
Sprawdzający	Marek Pomorski	Instalacyjna elektryczna	SLK/6014/PWBE/15		19.06.2019

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20190831111252+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20190831111252+02'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-