


Rozdzielnia typu PRACTIBOX 3X18=7I

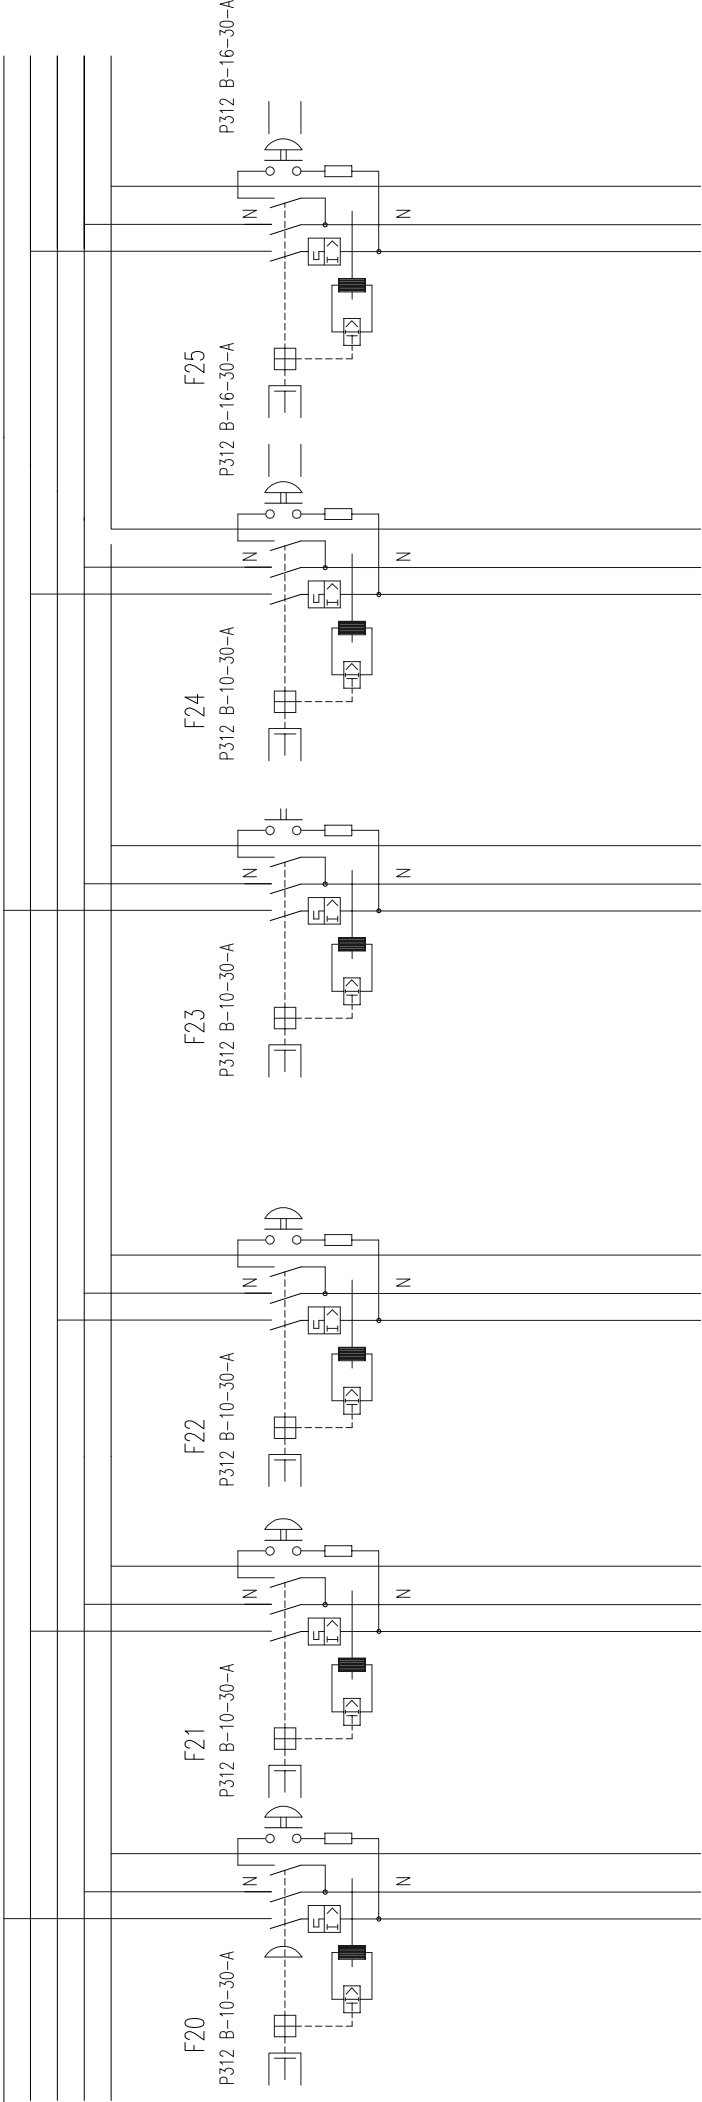

1/7		1/8	1/9	1/10	1/11	1/3
Oswielenie parteru	Oswielenie parteru	Oswielenie parteru	Oswielenie parteru	Oswielenie parteru	Oswielenie parteru	Gniazda wtykowe ogólne
N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x2,5
W	W	W	W	W	W	2000W

Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa budynku szpitalnego w ramach zadania adaptacji Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy MCLChPiG
Adres obiektu budowlanego	ul.Rejmonta 83/91 05-05-400 OTWOCK działka nr.ewid gr. 1/11 obr. 73
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Schemat rozdzielni TT ark 2/5
Projektant	Imię Nazwisko Stanisław Hamara
Sprawdzający	Nr. uprawnień budowlanych TO-II/- 8386/1/18/76 SLK6014/ PIWBE/15
	Skala % 19.3.9
	Data 19.06.2019
	Podpis 19.06.2019

Układ sieci TT

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20190831110448+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20190831110448+02'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-